



DETALHAMENTO MEIO-FIO SEM ESCALA





DETALHAMENTO MEIO-FIO SEM ESCALA

OBS.: deverão ser empregados meios-fios de concreto pré-moldado entre a via e o passeio público para **fixação dos blocos de concreto intertravado**. Os meios-fios deverão ter 3 de altura aterrados, conforme indicado.


DETALHE RUAS / MEIO FIO

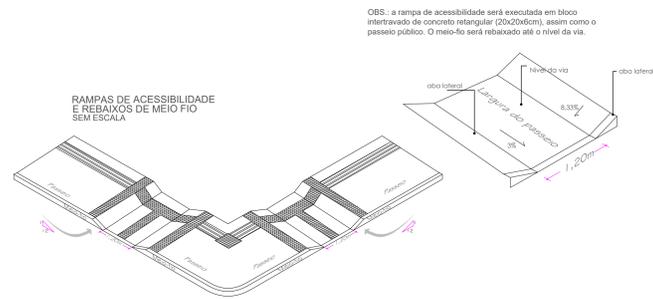


OBS.: a rampa de acessibilidade será executada em bloco intertravado de concreto retangular (20x20x6cm), assim como o passeio público. O meio-fio será rebaxado até o nível da via.

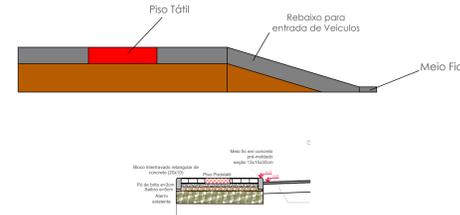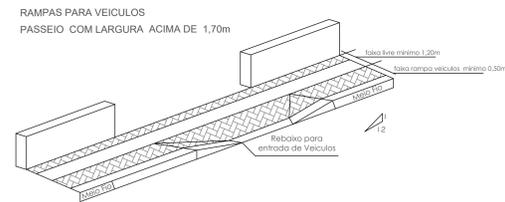

DETALHE ACESSIBILIDADE/ REBAIXOS PASSEIOS

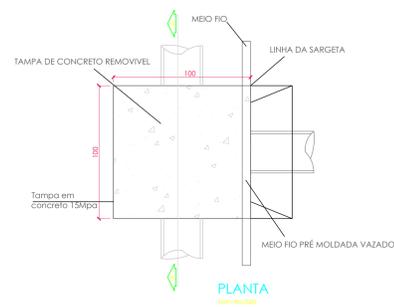

PLANTA SEM ESCALA

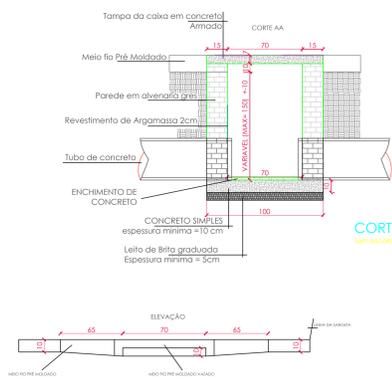

DETALHE CAIXA

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO</b>	
		<small>RUA. Getúlio Fardilha, 380, CEP 95655-000 - RIOZINHO/RS FONE (51)3348-1185</small>	
<b>PAVIM.EM BLOCOS DE CONCRETO E DE PASSEIO PÚBLICO</b>			
PROJETO: <small>ARQ. PAULA TATIANA HENRIKSSON - CAUS 20887-0</small>	PROPRIETÁRIO: <small>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO</small>		
ESPECIFICAÇÕES: <b>DETALHES PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS</b>		DESENHO: <b>TATIANA</b>	
DATA: <b>AGOSTO/2018</b>	ESCALA: <b>SEM ESCALA</b>	ÁREA:	PRANCHA: <b>01/02</b>